
CARA DEL LADO DEL RELLENO


CARA EXTERIOR

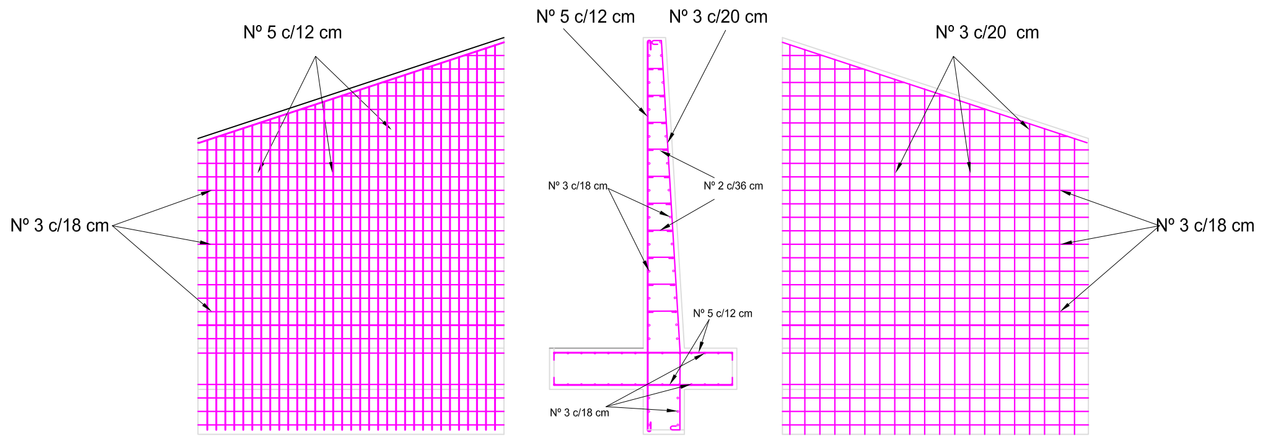

ZONA CENTRAL


CARA DEL LADO DEL RELLENO

CARA EXTERIOR

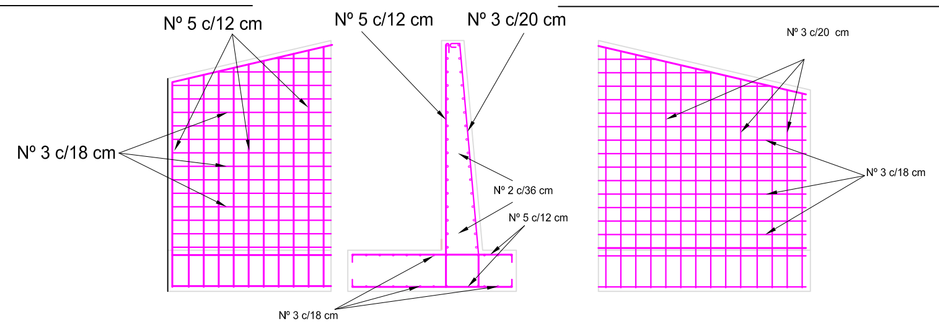


ALETA NOR-ORIENTAL

CARA DEL LADO DEL RELLENO

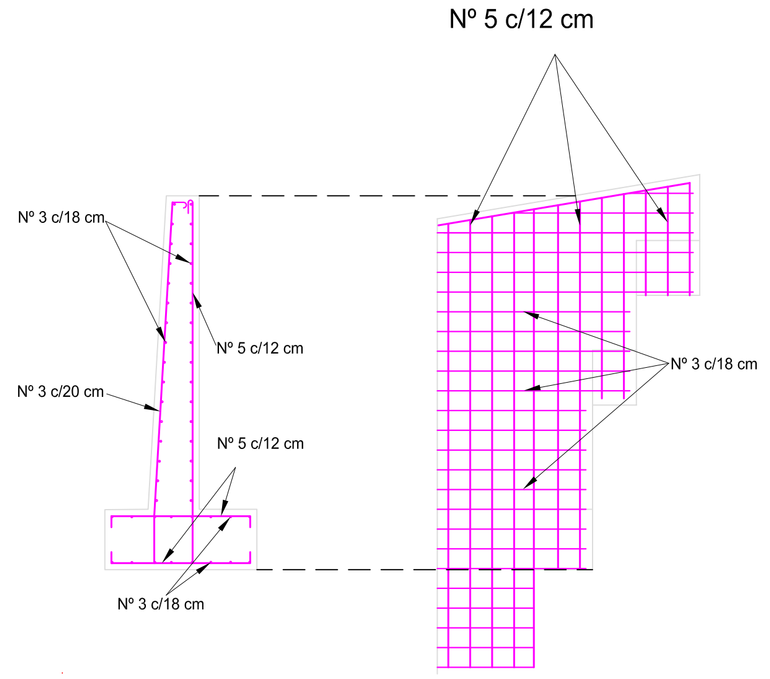


ALETA SUR-OCCIDENTAL

VISTA EN PLANTA




VISTA EN CORTE



DETALLE DE CONEXION FILTRO Y CAJA

NOTAS

concreto de 210 kg/cm2
Acero fy 4200 kg/cm 2
Longitud Traslapo Barra Nº 5 90 cm
Longitud Traslapo Barra Nº 3 60 cm
pendiente de la tuberia del filtro 2%
minima latura de relno en la parte frontal del muro debe ser 1.5 m

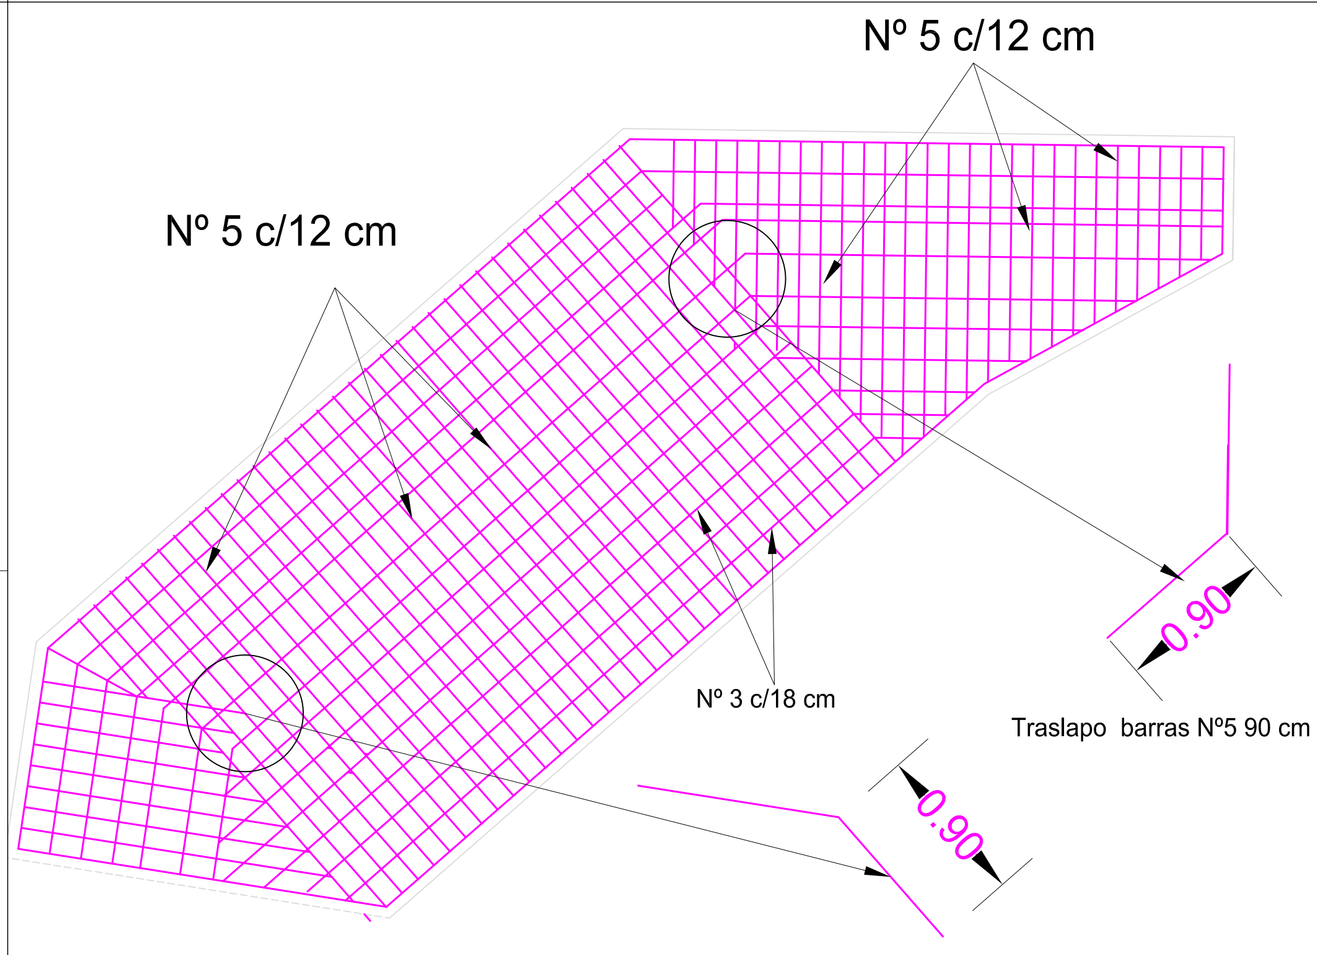

CIMIENTO ZONA CENTRAL Y ALETA SUR OCCIDENTAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

FUENTE:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
DICIEMBRE DE 2006

ELABORÓ:
UT GEOTÉCNIA SAN CRISTOBAL

INTERVENTORÍA:
MARIA DEL PILAR GALARZA

ESCALA GRAFICA:
ESCALA
INDICADAS

OBSERVACIONES

DISEÑÓ: Ing Hildebrando Ciendua	FECHA: FEBRERO 2007
DIBUJÓ: Ing Omar Cagua	FECHA: FEBRERO 2007
REVISÓ: Ing Alvaro González	FECHA: FEBRERO 2007
APROBÓ: Ing Alvaro González	FECHA: FEBRERO 2007
Vo. INTERVENTORÍA:	FECHA:
ARCHIVO: PLANO 3 (obras).dwg	FECHA: FEBRERO 2007

PROYECTO:
ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SITIOS CRÍTICOS DE RIESGOS INMINENTE POR REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SITIO 3 BARCELONA I CONTRATO DE CONSULTORÍA No 512 - 2006

PLANO
4
DETALLES DISEÑO ESTRUCTURAL