ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TÉCNICO Nº 3915

1. INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D.
OBJETIVO:	PLAN PARCIAL – BATALLÓN DE SANIDAD
LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA
PREDIO:	ANEXO AL CANTÓN OCCIDENTAL
UPZ:	**111 - PUENTE ARANDA**
ÁREA (Ha):	3.8 Ha
TIPO DE RIESGO:	Tecnológico
FECHA DE VISITA:	Septiembre 17 de 2003

2. LOCALIZACIÓN

El Predio Anexo a Cantón Occidental con un área propuesta para plan parcial de 3.8 hectáreas se ubica en la parte nororiental de la Localidad de Puente Aranda, limita al norte con la Planta de Abastecimientos de Shell, al noreste con la Avenida Ferrocarril del Occidente, al sur con el Laboratorio Synnthesis (Industria de producción Farmacéutica) y al oeste con Cantón Occidental del Ejercito Nacional.

Se localiza aproximadamente entre las siguientes coordenadas:

Norte: 103.800 a 104.100
Este: 97.400 a 97.800

2.1 ANTECEDENTES

Como fuente directa de consulta se han empleado documentos correspondientes a estudios, diagnósticos o conceptos técnicos del FOPAE según se relaciona a continuación:

1. Estudio "Evaluación Cualitativa de Riesgos Públicos De Origen Tecnológico Para La Localidad de Puente Aranda" desarrollado por la Universidad de Los Andes, 2000.

2. Proyecto decreto Plan Zonal de Puente Aranda UPZ – 111.

3. Decreto 619 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial.

Diagonal 47 Nº 77B-09 Interior 11 PBX 429 7414 al 19 Fax 410 9014
Bogotá – Colombia
e-mail: fopae@fopae.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

- El día 17 de septiembre de 2003, se efectúo una visita de campo al predio Anexo al Cantón Occidental. El predio está ubicado en una zona plana que colinda con la Planta de Abastecimiento de Shell (ver fotografía 1).

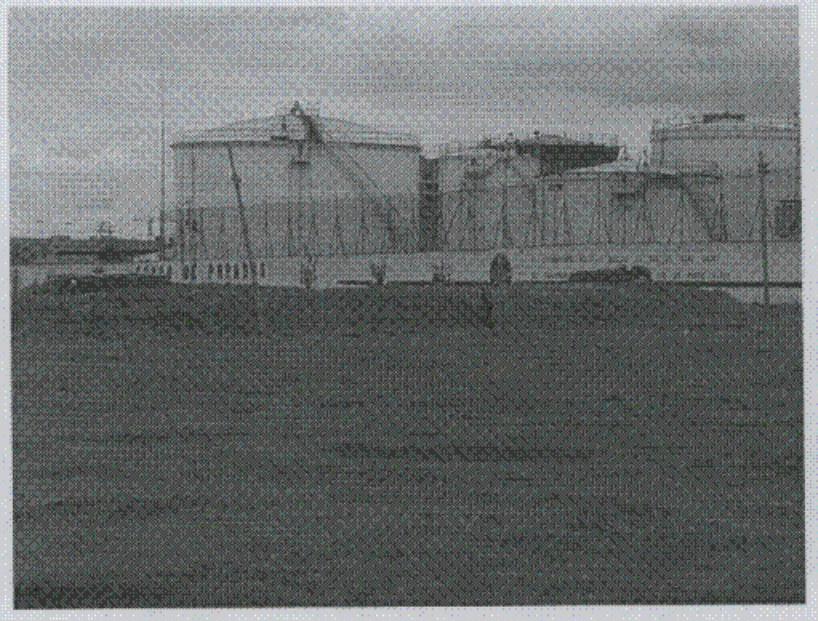

Fotografía 1. Panorámica del Predio Anexo Cantón Occidental. Se destaca la cercanía a la Planta de Abastecimiento de Combustibles de Shell.

- De acuerdo con el mapa de Amenaza tecnológica el predio se encuentra en una zona de alta amenaza ya que colinda con la Planta de Abastecimientos de Combustibles de Shell y la Planta de Synthesis que se dedica a la producción de productos farmacéuticos donde se manejan líquidos inflamables.

4. CONCLUSIONES

- El Decreto 619 de 2000 especifica en el Artículo 7 " Componentes Básicos del Modelo ": NO se podrán adelantar proyectos de alta densidad poblacional (tales como templos, escuelas, colegios, hospitales, clínicas, supermercados, centros comerciales, edificios multifamiliares y establecimientos similares) a menos de cien (100) metros de las plantas de abastecimientos de combustibles.

- El desarrollo de cualquier predio en este sector debe ser concordante con lo establecido en el Plan Zonal de conformidad con lo establecido en el Articulo 87 del Decreto 619/2000, "Transitoriedad del Complejo Petroquímico de Puente Aranda" que indica que, es necesario elaborar un plan Zonal par el

Diagonal 47 N° 77B-09 Interior 11 PBX 429 7414 al 19 Fax 410 9014
Bogotá – Colombia
e-mail: fopae@fopae.gov.co

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ordenamiento de la zona de Puente Aranda con base en un análisis de vulnerabilidad, riesgo y amenaza tecnológica por parte de la DPAE en coordinación con DAPD y el DAMA.

5. RECOMENDACIONES

- Alrededor del predio, las actividades de Abastecimientos de Combustibles y Elaboración de Productos Farmacéuticos generan una alta amenaza, según análisis de riesgo y clasificación industrial definida en el estudio " Evaluación Cualitativa de Riesgos Públicos de Origen Tecnológico para la Localidad de Puente Aranda", realizado por la Universidad de Los Andes en el año 2000.

- Efectuada la verificación en terreno, dada la ubicación del predio, y en concordancia con lo anterior no se recomienda desarrollar la construcción del Batallón de Sanidad.

Sandra F. Rodriguez B.

Ing. **SANDRA FABIOLA RODRIGUEZ B.**
Análisis de Riesgos

Vo.Bo. Ing. **JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

Anexo: Mapa de Amenaza Tecnológica
Predio Anexo al Cantón Occidental
Localidad de Puente Aranda

Diagonal 47 N° 77B-09 Interior 11 PBX 429 7414 al 19 Fax 410 9014
Bogotá – Colombia
e-mail: fopae@fopae.gov.co

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

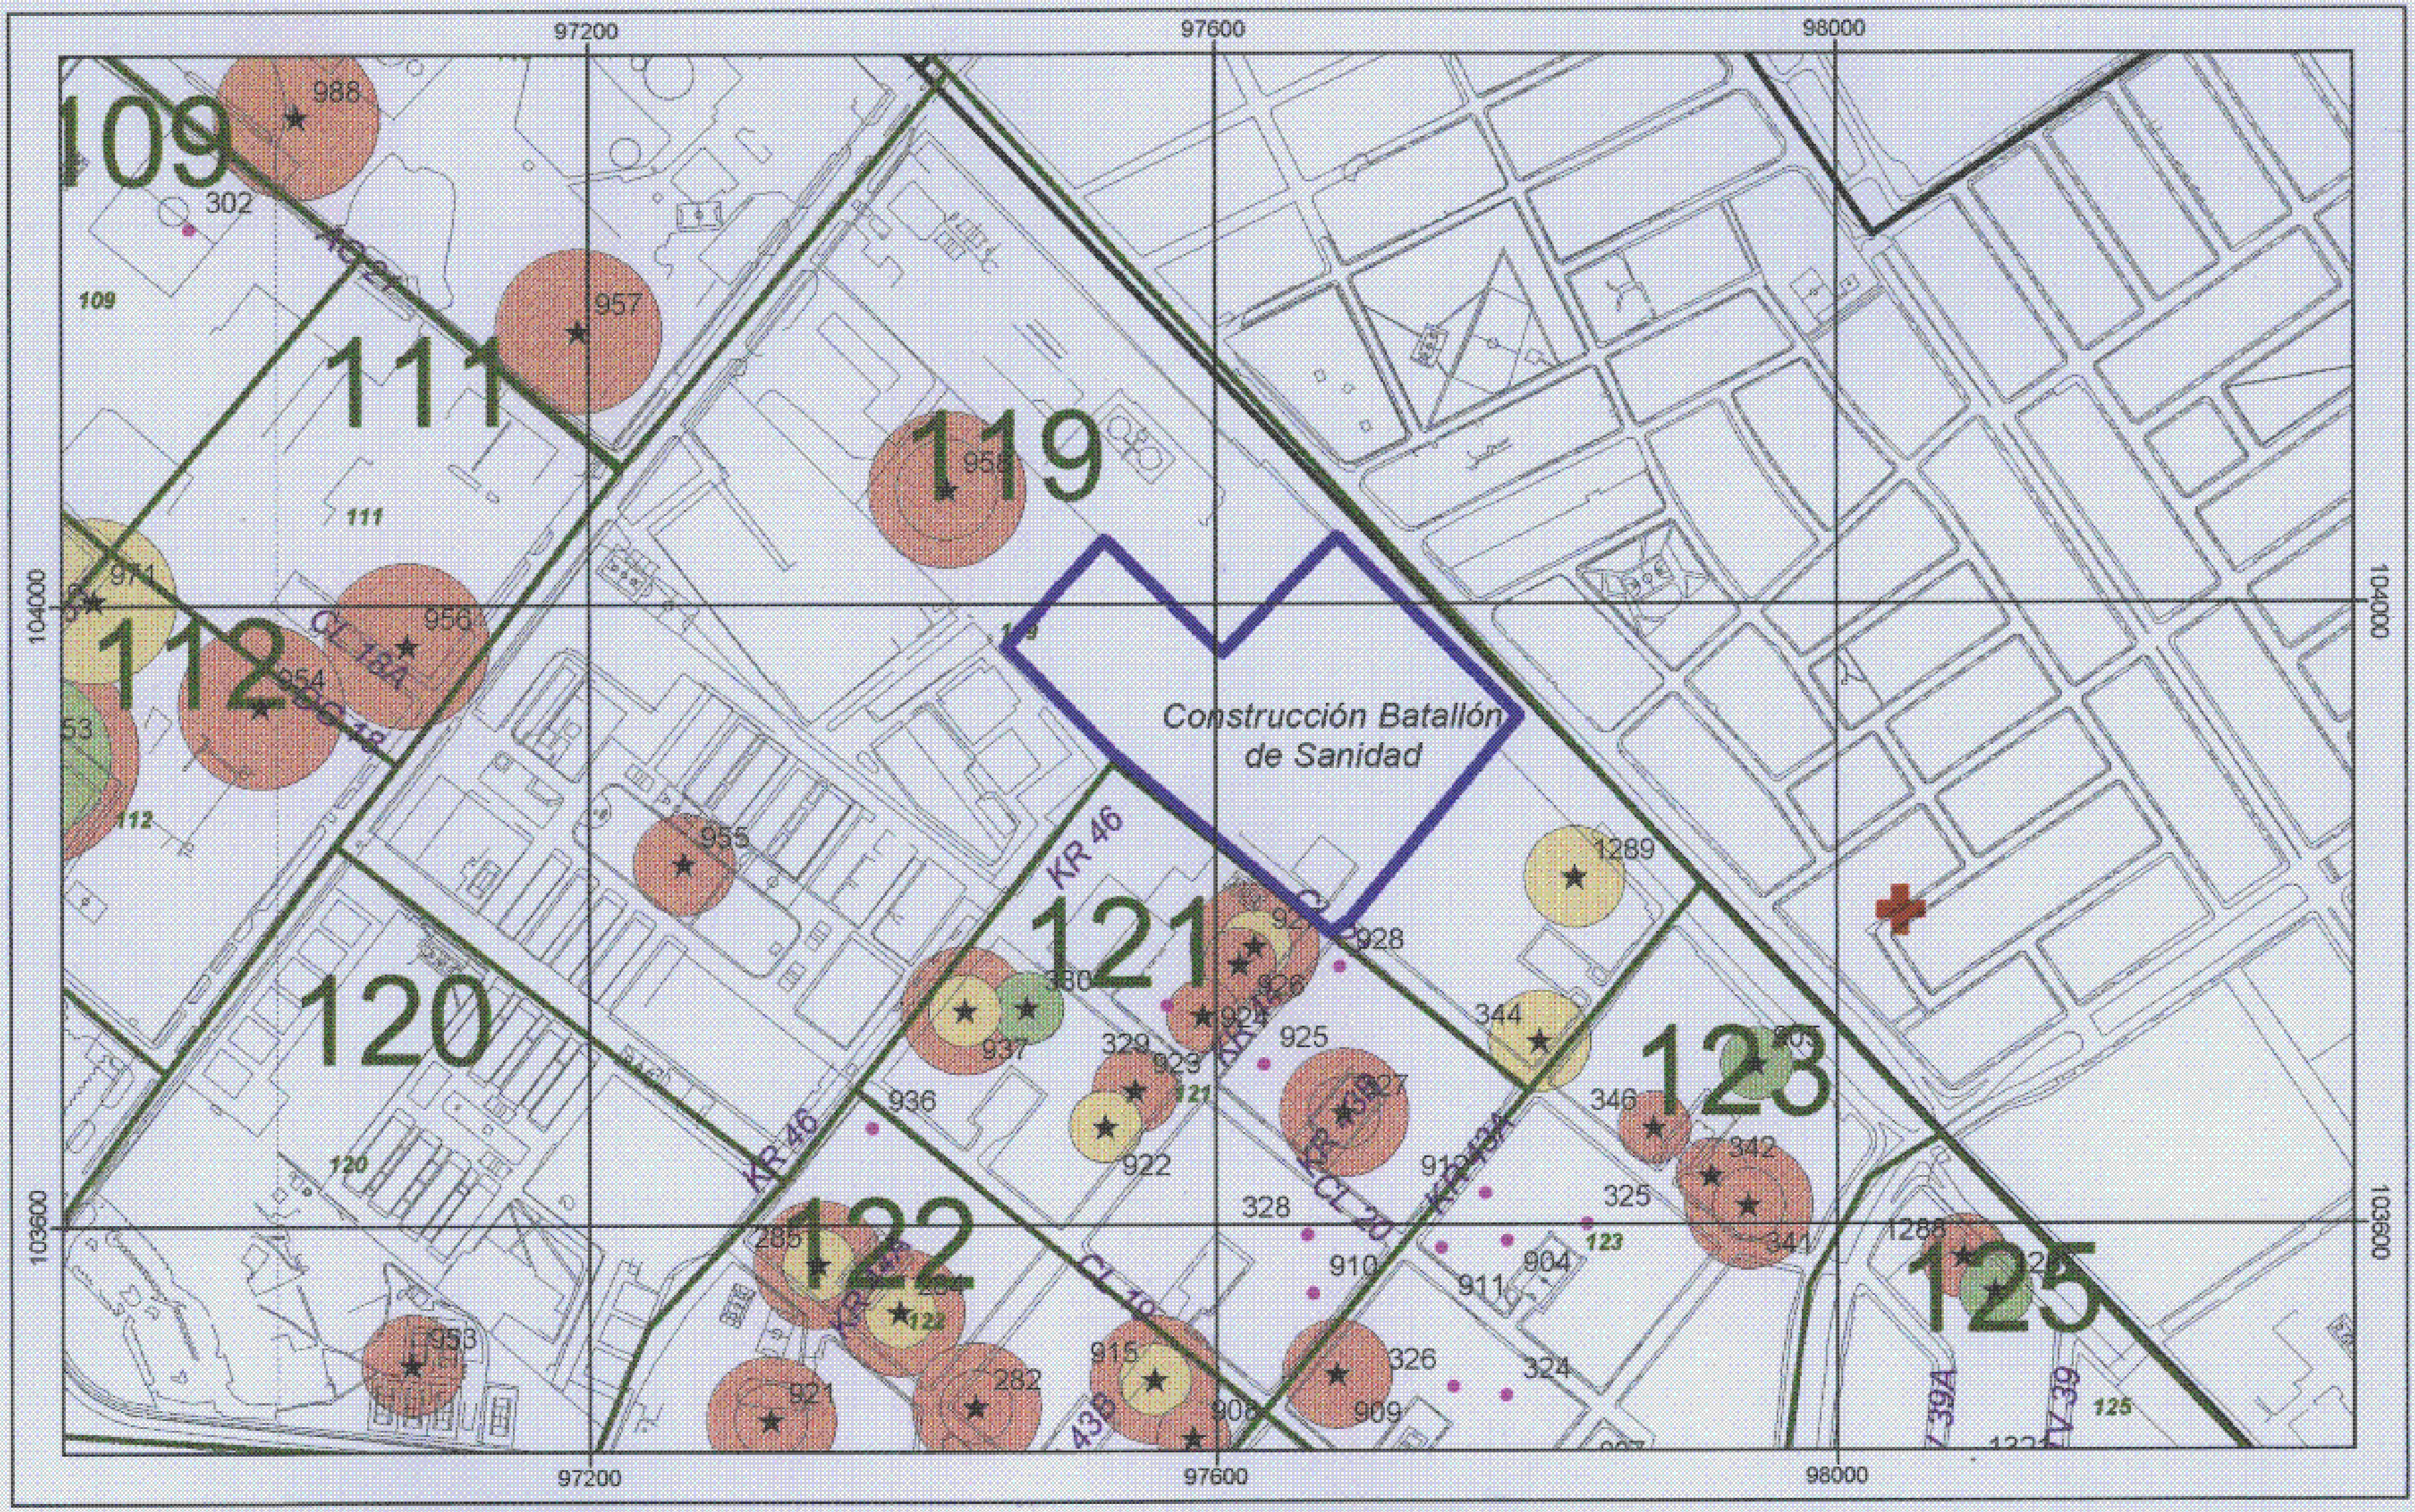

AMENAZA TECNOLOGICA
PREDIO ANEXO AL CANTON OCCIDENTAL
LOCALIDAD PUENTE ARANDA

Amenaza

Alta | Media | Baja